


Lille, le 10 novembre 2015

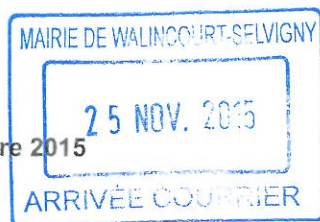

Monsieur le Maire
MAIRIE DE WALINCOURT SELVIGNY
Mairie
Place Jean Jaurès
59127 WALINCOURT-SELVIGNY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS

| Type | Code | Nom | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|
| Prélèvement | 00201209 | | Prélevé le : mardi 03 novembre 2015 à 10h27 |
| Unité de gestion | 0038 | NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | par : CAV |
| Installation | UDI 000706 | WALINCOURT | Type visite : D1 |
| Point de surveillance | P 0000001032 | WALINCOURT | |
| Localisation exacte | WC PUBLIC ENTRE L'ÉCOLE ET LA MAIRIE ROBINET SANITAIRE | | |
| Commune | WALINCOURT SELVIGNY | | |

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

| | | | | |
|----------------------|---------|--|--|-------|
| Température de l'eau | 12,8 °C | | | 25,00 |
|----------------------|---------|--|--|-------|

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

| | | | | |
|----|--------------|--|------|------|
| pH | 7,50 unitépH | | 6,50 | 9,00 |
|----|--------------|--|------|------|

MINERALISATION

| | | | | |
|---------------------|-----------|--|--------|----------|
| Conductivité à 25°C | 769 µS/cm | | 200,00 | 1 100,00 |
|---------------------|-----------|--|--------|----------|

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|
| Chlore libre | 0,34 mg/LCl2 | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|
| Chlore total | 0,37 mg/LCl2 | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type d'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00201209

Référence laboratoire : LSE1511-9037

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|------|
| Aspect (qualitatif) | 0 qualit. | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 qualit. | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 qualit. | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 qualit. | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,11 NFU | | | 2,00 |

df

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--|--|------|
| Ammonium (en NH ₄) | <0,05 mg/L | | | | 0,10 |
|--------------------------------|------------|--|--|--|------|

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|---|--|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml -MF | <1 n/100mL | | 0 | | |

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00201209)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général
 de l'Agence Régionale de Santé
 L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

G. BINET